

S.C.HIDRO PRAHOVA S.A.
Str. Republicii nr.2-4, Ploiesti-Prahova
Tel.0244/529474 ; Fax0244/529340

Laborator analize apa potabila Fintinele
Localitatea Fintinele – Sucursala Mizil
Jud. Prahova

Laborator inregistrat la Ministerul Sanatatii ,
Institutul de Sanatate Publica Bucuresti nr. 87 / 19.03.2008

RAPORT DE ANALIZA APA

Nr. 25
26

Data 27.01.2010
27.01.2010


Beneficiar Sucursala Urzati
Data prelevarii probei 27.01.2010

Punct de prelevare probe Uzlati str 1 Mai
Boltesti - Cuptorul de aur
retea
Data efectuării analizei 27.01.2010

Nr. crt.	Denumirea analizei	Document de referinta analiza	Limite admise cf. Legii 458/2002 valoare CMA	Rezultate
1	Turbiditate (N.T.U.)	STAS 6323 /88	5	25 0,7138
2	Culoare	SR ISO 7887/97	nici o modificare anormala	26 nici o modificare anormala
3	Gust	SR EN 1622 /00	nici o modificare anormala	nici o modificare anormala
4	Miros	SR EN 1622 /00	nici o modificare anormala	nici o modificare anormala
5	Clor rezidual liber (mg/l)	STAS 6364 /90	0,5	0,5
6	pH (unitati ph)	STAS 6325 /75	6,5 – 9,5	7,87
7	Duritate (grade germane)	STAS 3326 /76	min.5	22,66
8	Cloruri (mg / l)	STAS 3049 / 88	250	22,27
9	Aluminiu (mg /l)	STAS 6326 /90	0,2	—
10	Amoniu (mg/l)	STAS 6328 /85	0,5	0,0051
11	Oxidabilitate CCO-Mn (mgO2/l)	STAS 3002 /85	5	0,97
12	Nitriti (mg/l)	STAS 3048-2/ 90	0,5	0,0002
13	Nitrati (mg/l)	STAS 3048-1/77	50	—
14	Sulfati (mg/l)	STAS 3069 /87	250	—
15	Numar de colonii la 22°C/ml	SR EN ISO 6222/2004	nici o modificare anormala	0
16	Numar de colonii la 37°C/ml	SR EN ISO 6222/2004	nici o modificare anormala	2
17	Bacterii coliforme nr. /100ml	SR EN ISO 9308-1/2004	0	0
18	Escherichia Coli nr./100ml	SR EN ISO 9308 -1/2004	0	0
19	Enterococi nr./100ml	SR EN ISO 7899-1/2002	0	0

- Raportul de analiza se refera numai la proba de apa specificata.
- Este interzisa reproducerea partiala sau totala a acestui raport de analiza fara aprobarea emitentului:

Sef laborator:

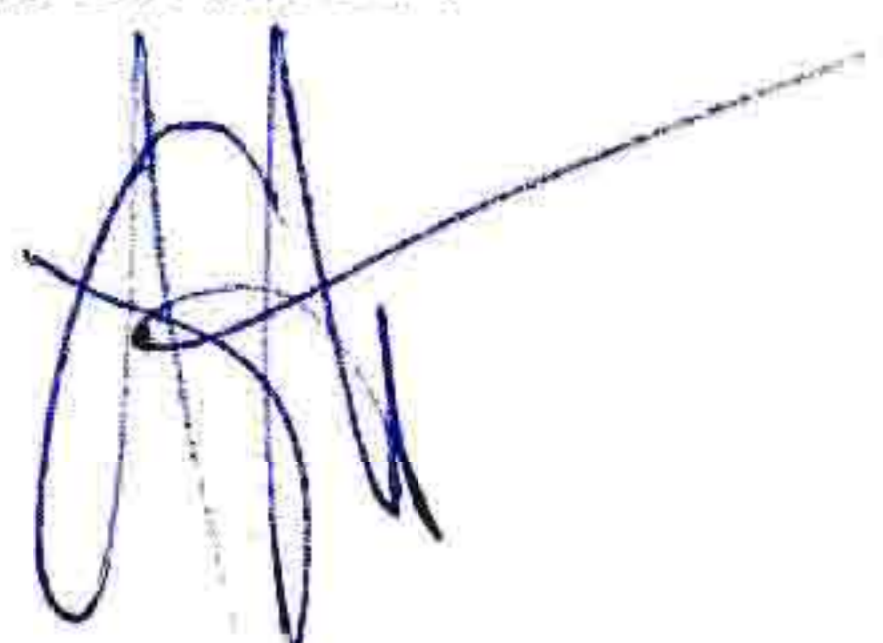

Analiza efectuata de:

