

Nr. 1389/SL/29.07.2026



28 IUL. 2026



DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ PRAHOVA

Ploiești, 100022, str. Take Ionescu 13

Telefon: 0244-522201 Fax: 0244-523471

Mail: secretariat@dspph.ro Web: www.dspph.ro

Data 28-07-2026

Nr. 17082

Operato date cu caracter personal înregistrat sub nr. 21959

Către,

- S.C. HIDRO PRAHOVA. S.A. e-mail: secretariat@hidroprahova.ro; Fax: 0244/529340
- Primăria orasului Baicoi - e-mail: biroulunic@primariabaicoi.ro; Fax 0344 /802066
- Serviciul Control în Sănătate Publică (ISS) – D.S.P.J. Prahova
- Serviciul de Relații cu Publicul pentru site D.S.P.J. Prahova


În conformitate cu O.G. nr.7/2023 art. 14 și HGR 971/2023 art.26, vă notificăm faptul că probele de apă recoltate în data de **21.07.2026** din localitatea **Baicoi**, nu se încadrează în parametrii de potabilitate conform O.G. nr.7/2023 (cf. Raport de Incercare nr. 257 C/22.07.2026 – anexat) pentru parametrul **clor rezidual** în următoarele puncte de recolta: **capat retea Baicoi imobil str. Closca nr. 5 (pompa curte), capat retea Baicoi Brutaria „Tega Exim” (chiuveta grup sanitar)**.

Având în vedere că valorile acestui parametru au fost sub valoarea minima admisa, va solicitam sa luati toate măsurile necesare pentru efectuarea unei dezinfecții corespunzătoare a apei, astfel încât valoarea clorului rezidual liber să fie de 0.1 – 0.5 mg/litru în rețeaua de distribuție a apei potabile.

Veți suplimenta programul de monitorizare cu privire la parametrul neconform, veți efectua retestarea calității apei furnizate în punctul neconform și veți preleva și analiza probe de apă din puncte în legătură cu cel neconform (amonte și aval de acestea, intrarea și capătul rețelei de distribuție a zonei de aprovizionare afectate); rezultatele acestor teste vor fi înaintate la DSPJ Prahova; în cf. cu HGR 971/2023 art.9 alin.3 DSPJ Prahova stabilește **monitorizare intensificată** pentru parametrul **Clor rezidual liber** cu frecvența de prelevare de **o probă/zi**; aceasta frecvență va fi menținută până la stingerea incidentului și restabilirea calității apei potabile ca urmare a aplicării măsurilor corespunzătoare;

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Cătălin Constantin ALBU

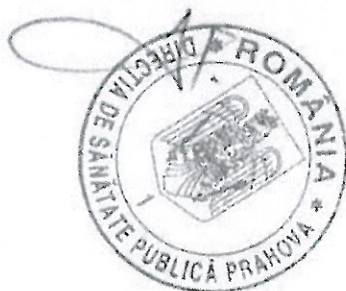

MEDIC SEF
Dr. Decebal Teodor DAN

COORDONATOR E.F.R.M.V.M.
Dr. George PUNGARU

Întocmit / Redactat :

As. pr. Ig. Emanuela GRIGORE

As. Ig. Sorina TUDOR

E.F.R.M.V.M. – Punct de lucru CÂMPINA

Direcția de Sănătate Publică Prahova
Laborator de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică
Ploiești, str. Transilvaniei nr. 2; Tel : 0244 543 433 ;
Fax : 0244 546 226 ; e-mail : chimie_sanitara@dspph.ro

RAPORT DE ÎNCERCARE

NR. 257 C / Data emiterii : 22.07.2026

Beneficiar / Solicitant : S.C. HIDRO PRAHOVA – Oraș Bălcoi

Scopul probei : Data : 21.07.2026

Ora : 13:05

Modul de prelevare : ☒ Proces verbal nr. 339

☐ Cerere analiză

Sponsabil prelevare : D.S.P. Prahova – As. pr. Ig. Grigore Emanuela

Data prelevării : 21.07.2026

Data efectuării încercărilor : 21.07.2026

Ora : 10:50 – 11:25

Ora : 13:10

Tipul : Monitorizare audit

Proba apă potabilă			Parametrul UM Valoare admisă	CLOR REZIDUAL		
Recipient	Volum [litru]	Clor rezidual liber* mg/l		%	Clor rezidual total* mg/l	
9	sticlă	0,5	≥ 0,1 - ≤ 0,5	min 80% din clor rezidual total		
			Colorimetrică Hach Lange USEPA DPD 8201			
10	sticlă	0,5	22			
1 - Unitate de măsură			0,06	-	0,16	
SLQ - sub limita de cuantificare a metodei			0,05	-	0,13	
* - aceste activități nu sunt supuse acreditării Renar						